



LEGENDA:

- Fluorescente 2X20W
- Bocal para uma lâmpada Incandécente - 100W
- Interruptor de uma seção - cx.(4x2)\"-h=1,20m
- Interruptor paralelo - cx.(4x2)\"-h=1,20m
- Tomada 120cm - cx.(4x2)\"
- Tomada 220cm - cx.(4x2)\"
- Tomada baixa 30cm - cx.(4x2)\"
- Tomadas RJ-45 fêmea p/telefone-cx.(4x4)\"-h=30m
- CIRCUITO EXISTENTE
- CIRCUITO A EXECUTAR
- ENTRADA DE ENERGIA

CROQUI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
REFORMA / AMPLIAÇÃO  
Escala: 1:50

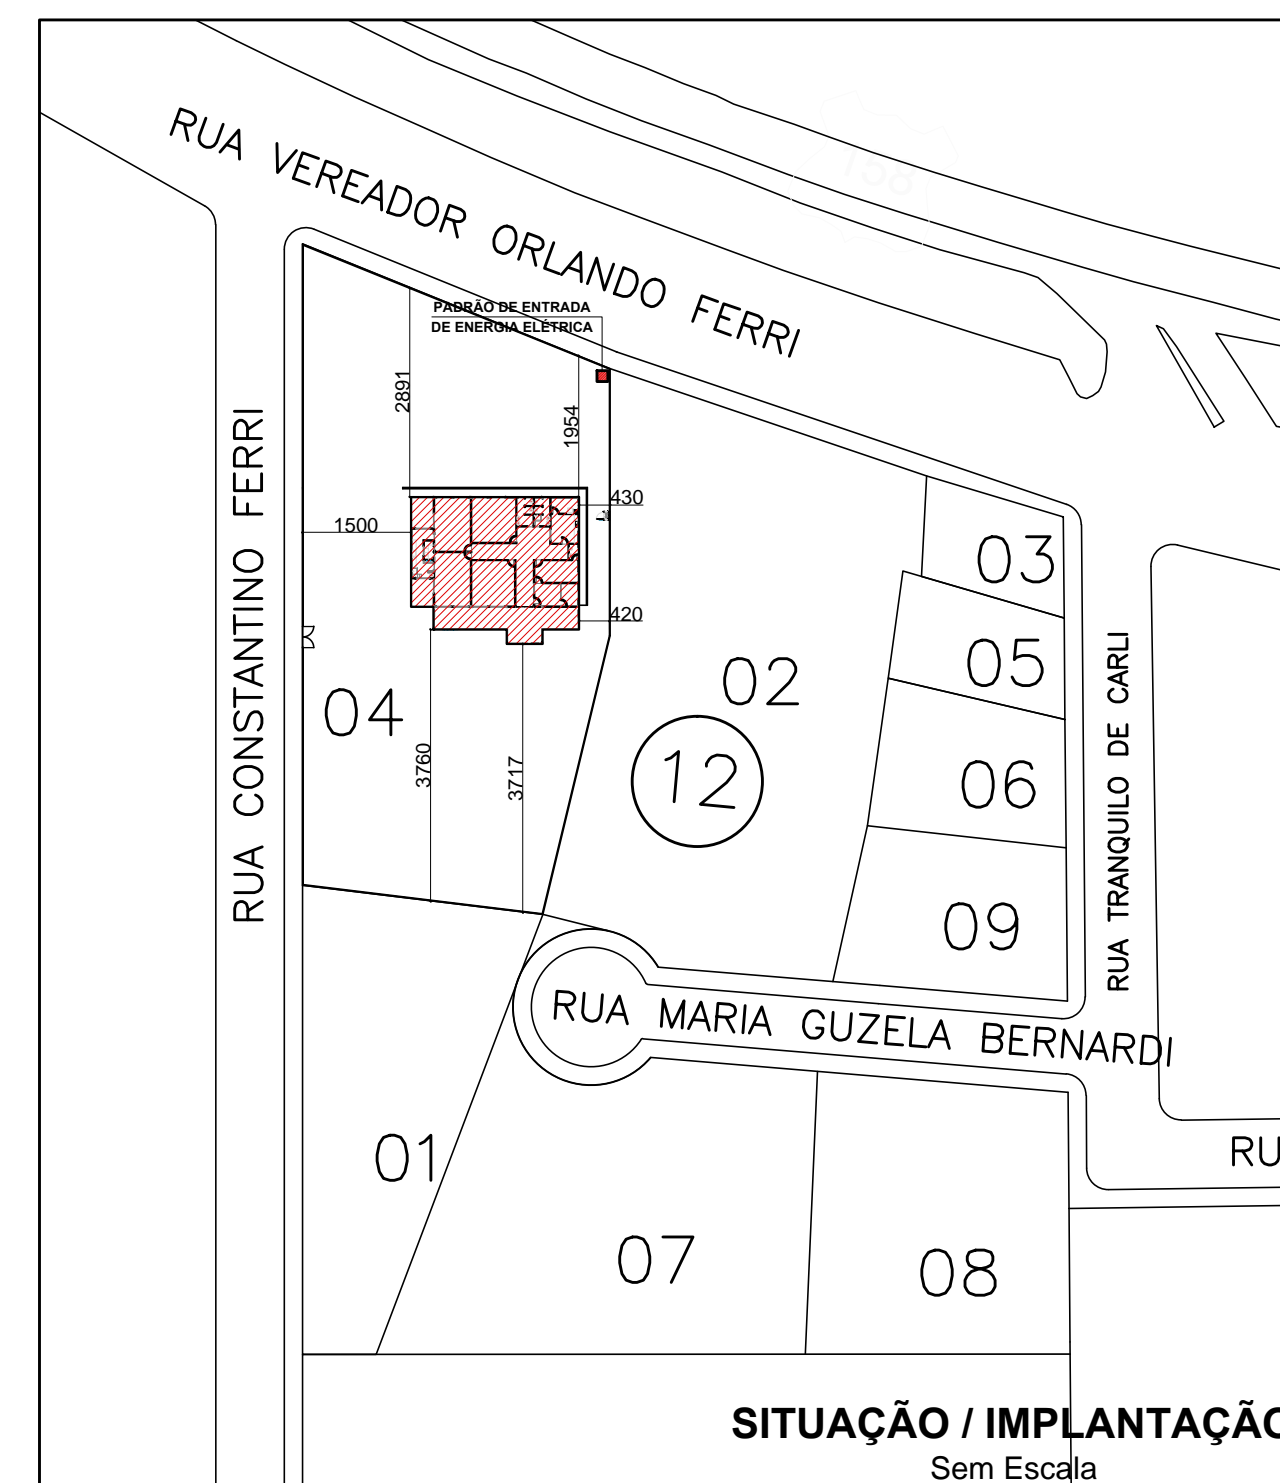

SITUAÇÃO / IMPLANTAÇÃO  
Sem Escala

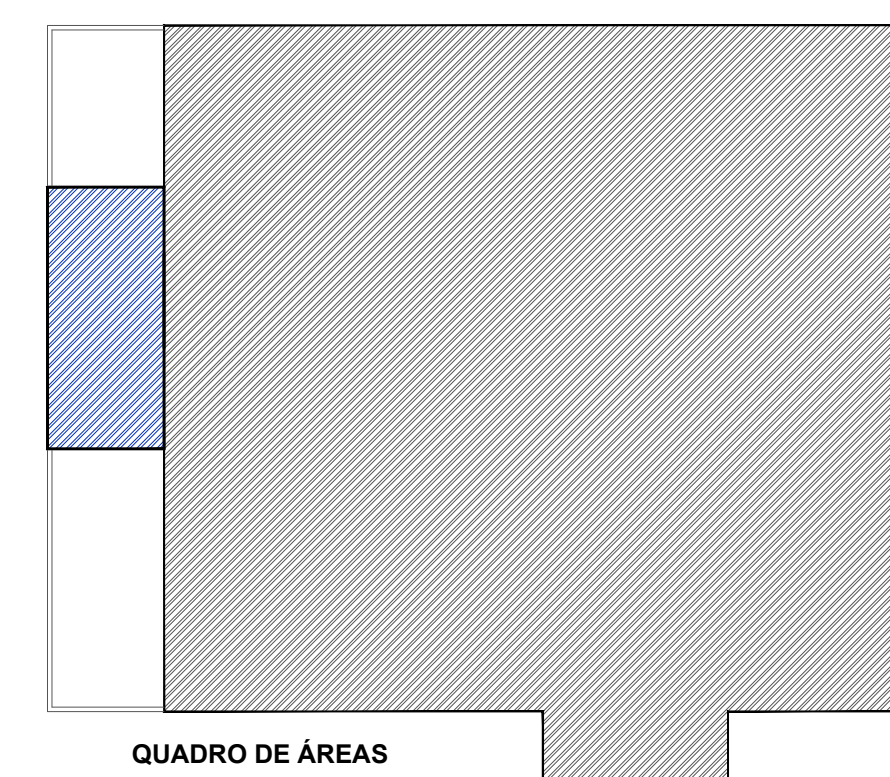

EXISTENTE (À REFORMAR): 379,78 M2 (Averbado)

CONSTRUIR: 21,84 M2

TOTAL: 401,62 M2

CROQUI DE ÁREAS  
Sem Escala



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ  
GESTÃO 2017-2021

Divisão de Estudos e Projetos  
Praça Ângelo Mezzomo, s/nº  
Coronel Vivida - Paraná  
(46)3232-8323 - 3232-8324

Empreendimento: REFORMA / AMPLIAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO		
Endereço da Obra: RUA CONSTANTINO FERRI ESQUINA COM A RUA VEREADOR ORLANDO FERRI. QUADRA 12 / LOTE 04 - LOTEAMENTO SÃO CRISTOVÃO I - 2ª PARTE // MATRICULA 16.187		
<div>FRANK ARIEL SCHIAVINI</div> <div>Prefeito Municipal</div>	Título das plantas: _ CROQUI ELÉTRICO	Data: 08.06.2017
		Escala: Indicada
<div>Responsável Técnico</div> <div>EUCLIDES LUIZ WEISS</div> <div>Eng. Civil - CREA- PR 18.913/D</div>	Especificação: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA	Prancha:
	QUADRO DE ÁREAS • EXISTENTE: 379,78 M2 • AMPLIAR: 21,84 M2 TOTAL: 401,62 M2	<b>ELÉTRICO UNICA</b>
	Desenho: Márcio Ceroni	
Arquivo: CROQUI ELÉTRICO _ REFORMA ANTIGA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO _ 08.06.2017		