



PLANTA BAIXA – HIDRAULICO
ESCALA= SEM ESCALA

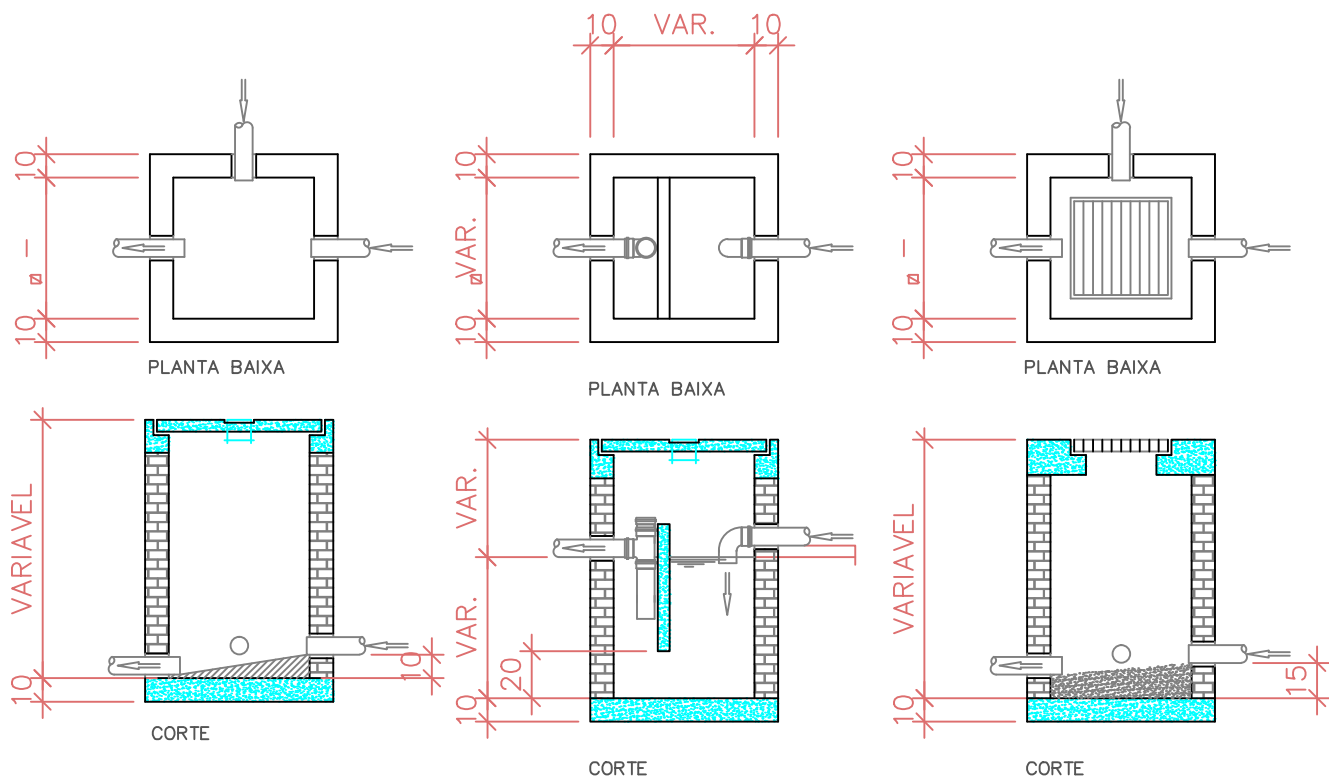

CAIXA COM TAMPA CAIXA DE GORDURA CAIXA COM GRELHA

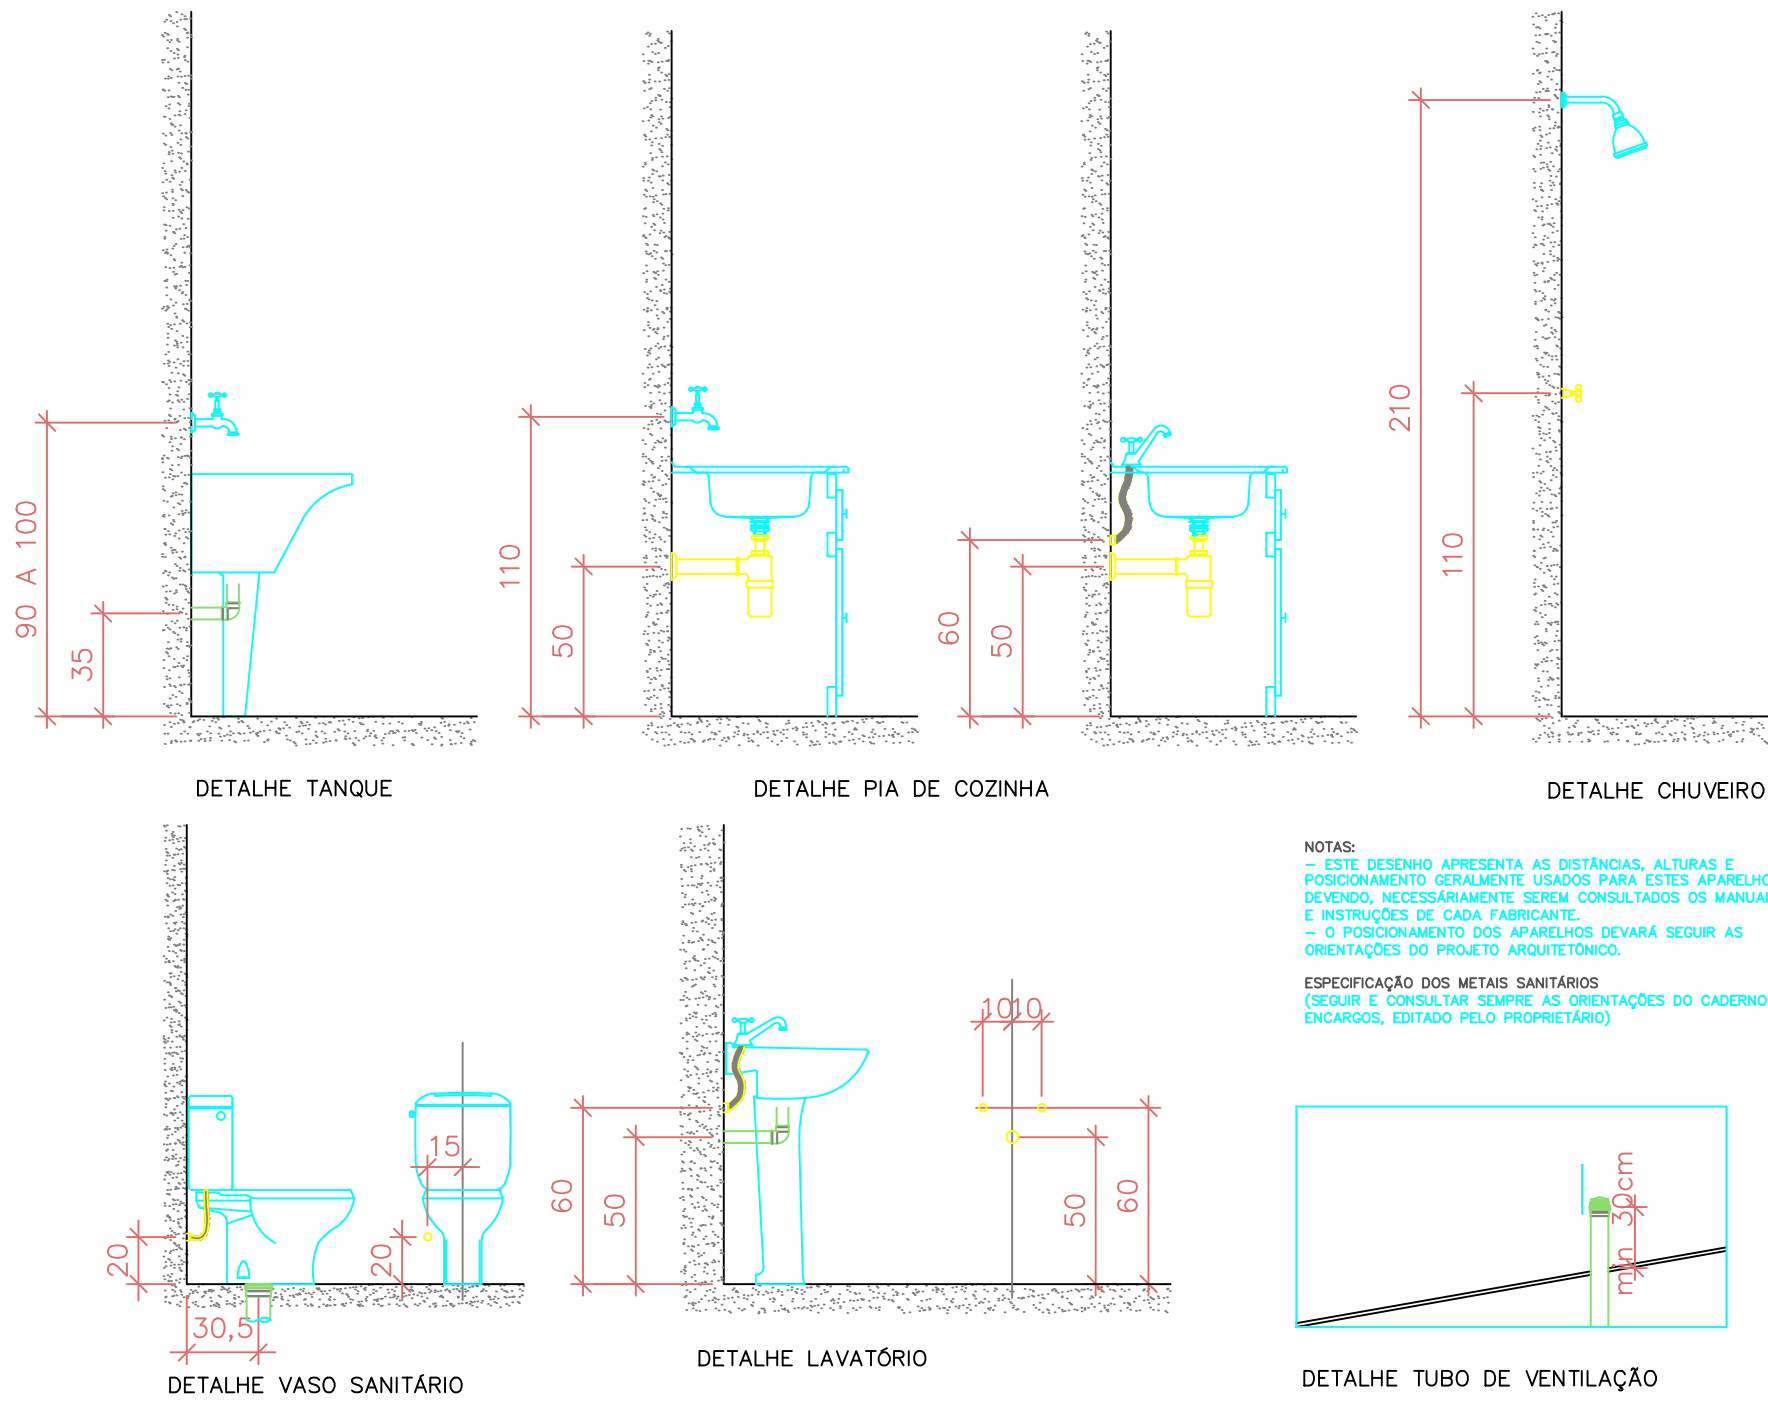

NOTAS:
- ESTE DESenho APRESENTA AS DISTÂNCIAS, ALTURAS E POSICIONAMENTO GERALMENTE USADOS PARA ESTES APARELHOS DEVENDO, NECESSARIAMENTE SEREM CONSULTADOS OS MANUAIS E INSTRUÇÕES DE CADA FABRICANTE.
- O POSICIONAMENTO DOS APARELHOS DEVERÁ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
ESPECIFICAÇÃO DOS METAS SANITÁRIOS (SEGUIR E CONSULTAR SEMPRE AS ORIENTAÇÕES DO CADERNO DE ENCARREGOS, DOTADO PELO PROPRIETÁRIO)

CONVENÇÕES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL – PVC (SOLDÁVEL)
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL – PVC (SOLDÁVEL)
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE – COBRE
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
	ABERTURA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO
CS – RS	CAIXA SIFONADA – RALO SIFONADO
C.G.	CAIXA DE GORDURA
RG – RP	REGISTRO DE GAVETA – REGISTRO DE PRESSÃO
CH	COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL P/ CONSUMO NA LIMPEZA (NÃO POTÁVEL)
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA (POTÁVEL)
TQ	TUBO DE QUEDA DE ESGOTO SANITÁRIO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
AQ	COLUNA DE ÁGUA QUENTE
AP	COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
AC	COLUNA DE DRENO DO AR CONDICIONADO
IN	REDE DE HIDRANTES
C.P. – C.I.	CAIXA DE PASSAGEM – CAIXA DE INSPEÇÃO

NOTAS:
- Todas as medidas referem-se a pisos e paredes "acabados", conformes cotas e distâncias indicadas no Projeto Arquitetônico.
- Inclinações mínimas: rede de Esgoto = para diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm = 2%, para diâmetro nominal ou superior a 100mm = 1%, rede de Água pluvial = 1,5%.
- Os diâmetros das tubulações estão indicados em "milímetros", exceto onde indicado.
- As cotas (distâncias) estão expressas em "centímetros", exceto onde indicado.
- Consultar sempre o Memorial e demais folhas deste Projeto.
- A especificação e formas dos acabamentos e aparelhos sanitários serão especificadas no Projeto Arquitetônico.
- A posição de instalação dos aparelhos sanitários deverá seguir rigorosamente as indicações do Projeto Arquitetônico, mesmo que esteja divergente deste Projeto.
- Em qualquer instalação dos aparelhos sanitários (aquecedor, hidromassagem, lavatório, vaso sanitário, piscina e outros) sempre deverão ser consultados os respectivos fabricantes e executar conforme suas especificações e orientações dos mesmos, mesmo que esteja divergente deste Projeto.

ÁGUA NÃO POTÁVEL:
Não deve haver interligação entre tubulação que conduza água fornecida por redes públicas de concessionárias e tubulação que conduza água proveniente de sistema particular de abastecimento (conexão cruzada), seja esta última com água potável ou não.
Em instalação predial de água fria abastecida com água não potável, todas as tubulações, reservatórios e pontos de utilização devem ser adequadamente identificados através de símbolos e cores, e devem advertir os usuários com a seguinte informação: "ÁGUA NÃO POTÁVEL".

REDE DE GÁS GLP:
Não faz parte deste projeto as instalações de gás GLP, que deverão ser elaboradas por profissionais habilitados nesta área e com recolhimento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) específica para os serviços de projeto e instalação.

LEGENDA DOS APARELHOS E LOUÇAS SANITÁRIAS
VSV : VASO SANITÁRIO COM VALVULA
VSC : VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
VSS : VASO SANITÁRIO COM CAIXA SUSPENSA
LAV : LAVATÓRIO
TOR : TORNEIRA
MIC : MICTÓRIO
BAN : BANHEIRA
CHU : CHUVEIRO
PIA : PIA DE COZINHA
TAN : TANQUE
MLR : MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
MLL : MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
DUC : DUCHA HIGIÊNICA

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
GESTÃO 2017-2021
Divisão de Estudos e Projetos
Praça Ângelo Mezomo, s/nº
Coronel Vivida - Paraná
(46)3232-8323 - 3232-8324

Empreendimento:

REFORMA / AMPLIAÇÃO DA CRECHE AQUARELA

Endereço da Obra:

RUA VEREADOR FAUSTINO DALAVECHIA, 10.
QUADRA II / LOTE 01 - LOTEAMENTO SÃO JOSÉ OPERÁRIO // MATRÍCULA 17.237/1

FRANK ARIEL SCHIAVINI Prefeito Municipal	Título das plantas: - Planta Baixa - Descrição de áreas - Legenda	Data: 22/11/2018
	ART: 20185023790	Escala: Indicada
	Responsável Técnico: EUCLIDES LUIZ WEISS Eng. Civil - CREA- PR 18.913/D	Prancha: H 2/2

Arquivo:
HIDROSANITÁRIO_REFORMA E AMPLIAÇÃO_CRECHE_AQUARELA.DWG