PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11
Mov. 9

PROTOCOLO: 23.496.268-0	Francisco Beltrão, 15 de maio de 2025

CARTA RESPOSTA À VIABILIDADE

Ao
Município de Nova Esperança do Sudoeste
A/C Jaime da Silva Stang
Prefeito Municipal

Prezado (s),
Em resposta a sua solicitação através do Oficio nº 42/2025, registrado no e-protocolo nº 23.496.268-0, referente à viabilidade para abastecimento de água tratada e para a coleta de esgotos domésticos para 160 lotes, no Lote de Terras Rural nº 95, da Gleba nº 24-FB, com área de 211.759,85 m², matricula nº 14.600, no Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR para construção de Loteamento de Interesse Social, temos a informar:

- Há Viabilidade para o abastecimento com água tratada, conforme as seguintes características:

- Ponto de Interligação: Rua Jorge Engels entre ruas Fredolino Faust e Augusto Schimitz, conforme croqui em anexo.
- Rede Existente: PEAD DE125;
- Cota do Ponto de Interligação: 555,00 metros (Base de dados da Sanepar);
- Pressão Dinâmica: 29,0 m.c.a.
- Para atendimento com abastecimento de água tratada, deverá também atender os itens abaixo:
  - É necessário o fornecimento e instalação de um macro medidor de 3” no ponto de interligação.
  - É necessário o fornecimento e execução de reforço de rede em PEAD DE110 PN10 PE100, partindo do ponto de interligação até a entrada do loteamento.

- Não há Viabilidade Técnica para a Coleta dos Esgotos, pois o município não possui Estação de Tratamento de Esgoto até a presente data.

Atenciosamente,

Assinado Digitalmente
Engº Juliano Luiz Giongo
CREA-PR 108.492/D
Gerencia Regional Francisco Beltrão


Assinado Digitalmente
Nei Clovis Marchi De Lima
Gerente - GRFB

SANEPAR – Gerência Regional Francisco Beltrão – GRFB
Rua Antônio Carneiro Neto, 2493 Francisco Beltrão/PR
CEP 85601-090 – Fone: (46) 3905-2594

Nossas Políticas:

Assinatura Avançada realizada por: **Juliano Luiz Giongo (XXX.901.909-XX)** em 15/05/2025 08:27. Inserido ao protocolo **23.496.268-0** por: **Juliano Luiz Giongo** em: 15/05/2025 08:27. Demais assinaturas na folha 12a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **683bb322cd1573c4f6cd32562add6afb**.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 9

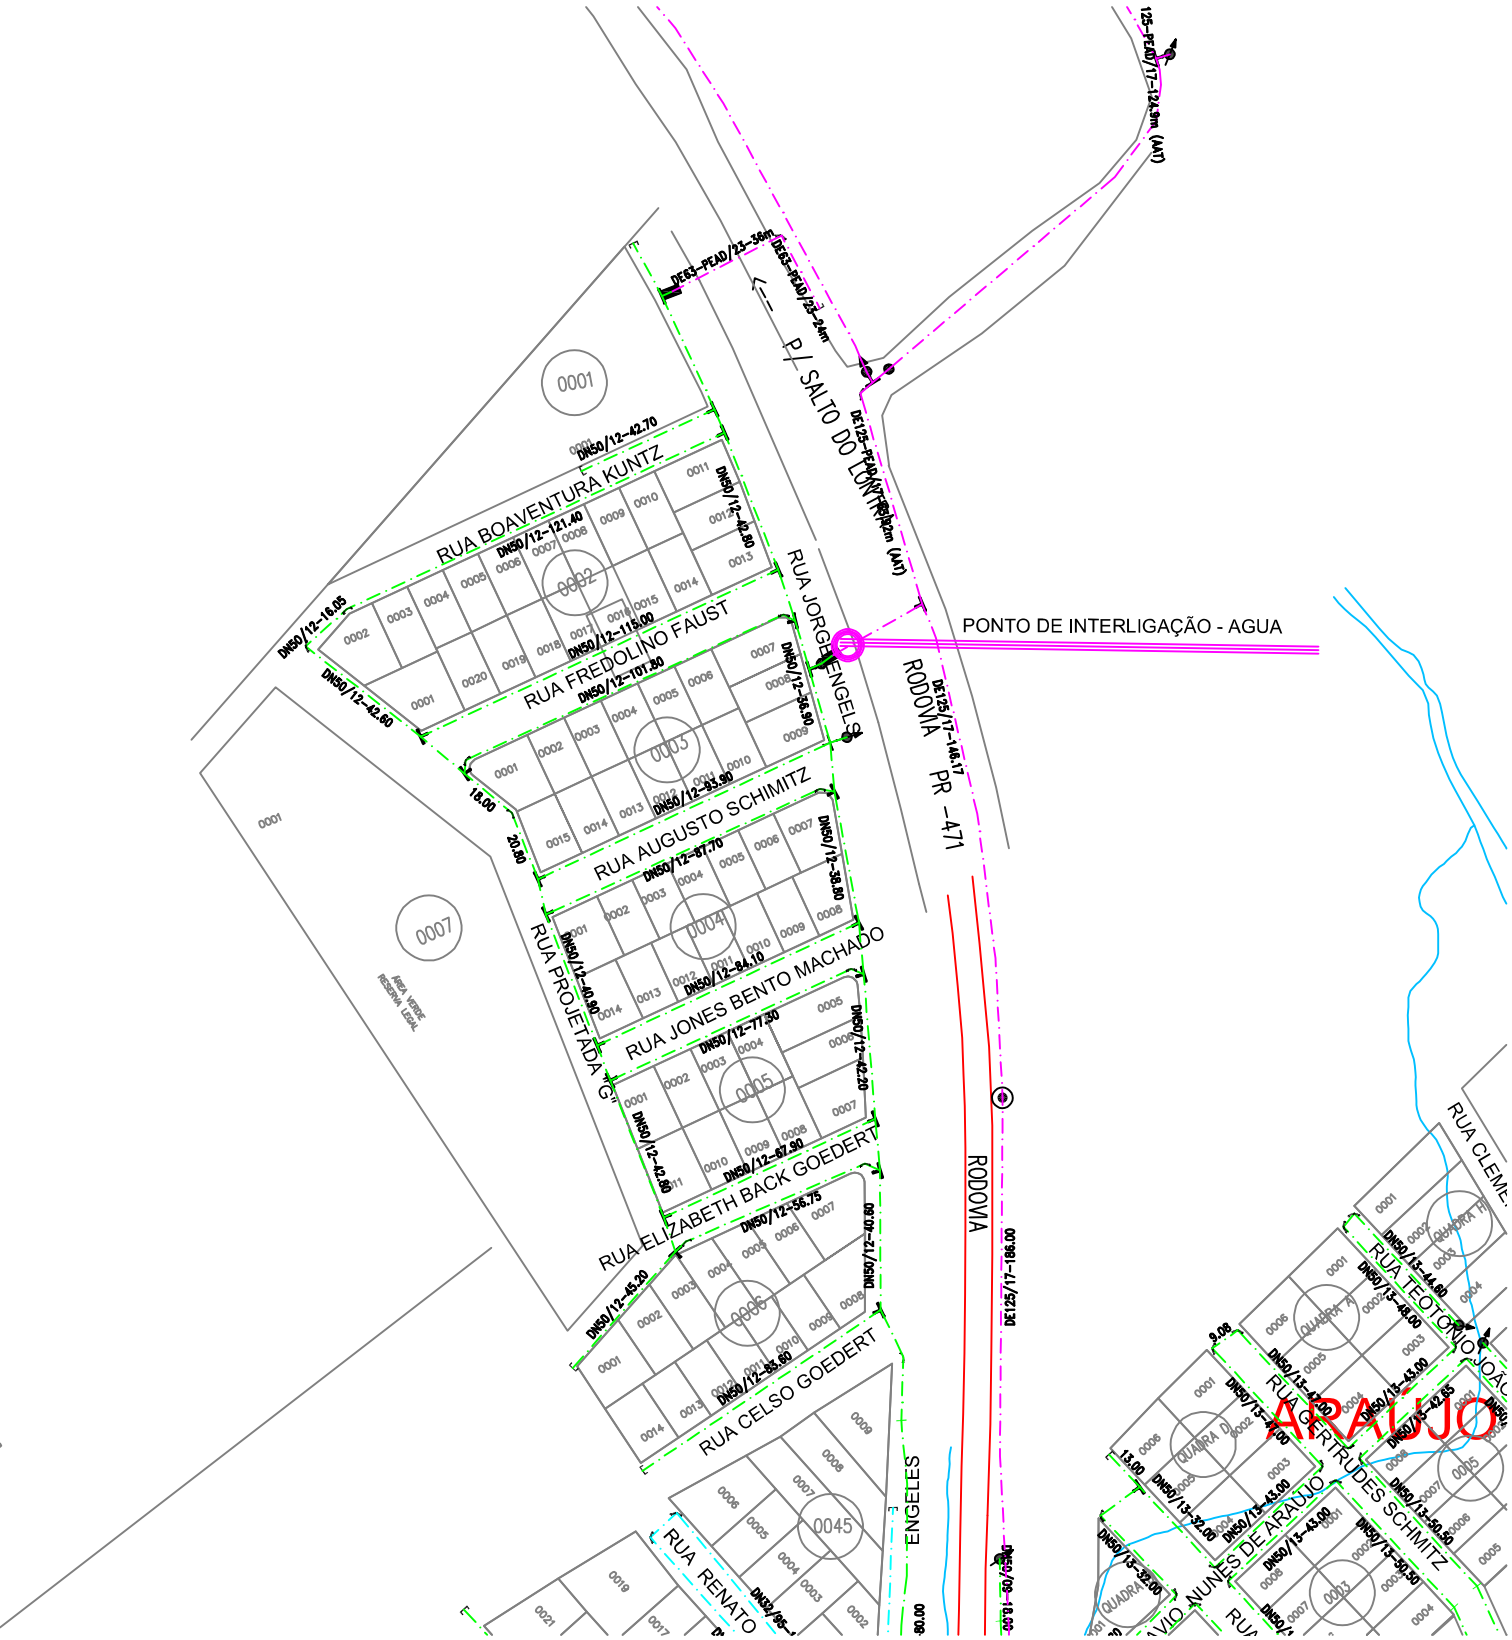

Assinatura Avançada realizada por: **Juliano Luiz Giongo (XXX.901.909-XX)** em 15/05/2025 08:27. Inserido ao protocolo **23.496.268-0** por: **Juliano Luiz Giongo** em: 15/05/2025 08:27. Demais assinaturas na folha 12a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **683bb322cd1573c4f6cd32562add6afb**.

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12a
Mov. 9

Documento: **23.496.2680_Viab_RDA_RCE_Conjunto_Habitacional.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Juliano Luiz Giongo (XXX.901.909-XX)** em 15/05/2025 08:27 Local: SANEPAR/09237, **Nei Clovis Marchi de Lima (XXX.903.819-XX)** em 15/05/2025 11:15 Local: SANEPAR/09237.

Inserido ao protocolo **23.496.268-0** por: **Juliano Luiz Giongo** em: 15/05/2025 08:27.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **683bb322cd1573c4f6cd32562add6afb**.